

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT


CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM



Tűzvédelmi Szabályzat

Berzsenyi Dániel Gimnázium
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.

Alkalmazását elrendelem:

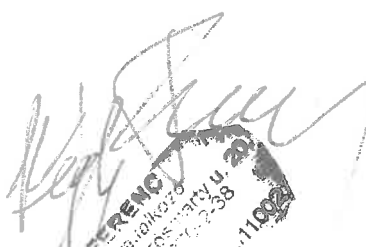
VÉGH FERENC
Kisaróka, Váraközi
9500 Celldömölk, Vörösmarty u. 20.
Adószám: 13-02381-0238
Térszám: 06-20/9509-044
Szerkesztés


.....
Sipos Tibor
igazgató



Készítette: Végh Ferenc
felsőfokú tűzvédelmi vezető: 87/1989.
(kiállítás dátuma: Budapest 1989.06.23., kiállító: BM TŰZOLTÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT)
Tel.szám: 06-20/9509-044

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ.....	3
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ	4
1.1. A Szabályzat hatálya	4
1.2. Hatályos tűzvédelmi jogszabályok	4
1.3. A Szabályzattal kapcsolatos feladatok	5
1.4. A telephelyen/intézményben folytatott tevékenység ismertetése.....	5
2. TŰZVÉDELMI FELADATOK, OKTATÁS, MAGATARTÁS TŰZ ESETÉN	6
2.1. Tűzvédelmi Szervezet, integrált rendszer felépítése:.....	6
2.2. A Tagintézmény-vezető tűzvédelmi feladatai:.....	7
2.3. A Helyettesítéssel megbízott személy feladatai:	9
2.4. A Pedagógusok tűzvédelmi feladatai	10
2.5. A Fizikai személyzet (karbantartó) tűzvédelmi feladatai.....	11
2.6. A takarítók tűzvédelmi feladatai	11
2.7. A tűzvédelmi feladatokat ellátó szolgáltató feladatai -megbízás esetén:	12
2.8. A létesítmény területén szakipari, karbantartási munkát végző idegen vállalat, vállalkozó dolgozóinak tűzvédelmi feladatai	13
2.9. Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga- kötelezettség.....	13
2.10. Tűz esetén tanúsítandó magatartás	14
3. A HASZNÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI.....	16
3.1. Kockázati osztályba sorolás.....	16
3.2. Általános szabályok	16
3.3. Tűzveszélyes tevékenység.....	17
3.4. Dohányzás.....	18
3.5. Raktározás, tárolás	19
3.6. Közlekedési, menekülési utak, tűzoltási felvonulási területek	23
3.7. Világító- és villamos berendezések.....	26
3.8. Fűtés	27
3.9. Tűzoltó berendezés, felszerelés.....	28
4. A HELYSÉGEK TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI.....	32
4.1. Raktárak, szertárak, tárolók tűzvédelmi előírásai.....	32
4.2. A szabad terek, udvar tűzvédelmi előírásai.....	33
4.3. Az Iroda és iroda jellegű helyiségek (igazgatói, tanári) tűzvédelmi előírásai	33
4.4. Az Irattár tűzvédelmi előírásai.....	34
4.5. Az előterek, közlekedők, folyosók tűzvédelmi előírásai.....	35
4.6. A Szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó stb.) tűzvédelmi előírásai	35
4.7. A Tantermek, foglalkoztató helyiségek tűzvédelmi előírásai.....	36
4.8. A Kazánház tűzvédelmi előírásai	37
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	39
5. MELLÉKLETEK	40

BEVEZETŐ

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelvekben foglaltak alapján ebben a szabályzatban határozom meg a **Berzsényi Dániel Gimnázium; 9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 13. szám alatti telephelyére, épületére** érvényes általános és részletes tűzvédelmi előírásokat.

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy - a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok, a kötelező jelleggel alkalmazandó szabványok, és az egyéb tűzvédelmet érintő szabályzatok, intézkedések, és mindenekelőtt az illetékes tűzvédelmi hatóság előírásai alapján - a létesítmény egészére kiterjedően egységesen rögzítse a vezetők, a beosztottak tűzvédelmi feladatait. A tűzvédelmi eljárások szabályait, egy esetlegesen bekövetkező tűz esetén követendő helyes magatartást, továbbá a munkavégzésre és a létesítmény területén folyó egyéb tevékenységekre vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket.

A Tűzvédelmi Szabályzat a tűzvédelem érvényesülése érdekében kiadott belső biztonsági szabályozás, vezetői intézkedés (okmány), amelyet a tűzvédelem érdekében - büntetőjogi felelőssége tudatában – minden érintettnek be kell tartania.

Felülvizsgálva: 2024. szeptember 01.



1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat területi, tárgyi hatálya:

- érvényes a létesítmény épületeire, szabad területére, az épületek összes helyiségeire,
- épületében, illetve területén folytatott bármilyen jellegű tevékenységre.

A Szabályzat személyi hatálya:

- a létesítmény területén dolgozókra és az ott tartózkodókra, külső vállalkozások megbízottjaira, dolgozóira, és magánszemélyekre,
- a létesítményben tartózkodó vendégekre.

A Szabályzat időbeli hatálya:

- jelen Szabályzat kiadása napján, **2020. augusztus 27- én lép hatályba**, a kiadó visszavonásáig érvényes,
- amennyiben a létesítmény területén a tűzvédelmet érintő változás következik be, úgy a Szabályzatot a kiadónak 30 napon belül felül kell vizsgálnia, szükség esetén a Szabályzat előírásait módosítani, hatálytalanítani, stb. kell, erről az illetékes tűzvédelmi hatóságot tájékoztatni szükséges.

1.2. Hatályos tűzvédelmi jogszabályok

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírásokon kívül, be kell tartani a tűzvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok egyéb előírásait is, melyek elsősorban a következők:

- 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint ennek végrehajtási rendeletei;
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat - az ide vonatkozó ágazati szabványok, biztonsági és egyéb szabályzatok, jogszabályok.

A tűzvédelmi hatóság előírásait mindenképp előtt be kell tartani!

Fent említett jogszabályok változása esetén a Szabályzatot módosítani kell.

1.3. A Szabályzattal kapcsolatos feladatok

Jelen Tűzvédelmi Szabályzatot a létesítmény dolgozóival évente legalább 1 alkalommal, illetve annak változását követően 30 napon belül tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell. Új belépő dolgozóval a Szabályzatot munkába lépése előtt ismertetni kell szintén tűzvédelmi oktatás keretében.

Ezen kívül szükséges, hogy a dolgozók, épületben tartózkodók a Szabályzat vonatkozó előírásait megismerjék, betartsák és végrehajtsák.

A tűzvédelmi előírások betartását - külön felhívás nélkül - a vezető beosztású személyek kötelesek rendszeresen ellenőrizni, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést tenni, illetve kezdeményezni.

A tűzvédelem egyszemélyi felelős vezetője az iskola (Gimnázium igazgatója) intézményvezetője, illetve távolléte esetén a helyettesítéssel megbízott személy, vagy a vezető által írásban megbízott egyéb személy.

A vezetőn túl minden szintű, beosztású személy, dolgozó felelős a munkaköre alá tartozó helyiségek, munkafolyamatok tűzvédelmének biztosításáért, fejlesztéséért, fent leírt jogszabályokban, szabványokban, jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi előírások minden külön felszólítás nélküli végrehajtásáért, végrehajtatásáért, illetve betartásáért, betartatásáért, ezek rendszeres ellenőrzéséért, a felmerülő hiányosságok felszámolásáért.

A Tűzvédelmi Szabályzat a kiadás napján lép hatályba!

1.4. A telephelyen/intézményben folytatott tevékenység ismertetése

A *Berzsenyi Dániel Gimnázium* alap feladata:

- Középiskolás korú diákok képzése, oktatása, nevelése.

2. TŰZVÉDELMI FELADATOK, OKTATÁS, MAGATARTÁS TŰZ ESETÉN

2.1. Tűzvédelmi Szervezet, integrált rendszer felépítése:

- **IGAZGATÓ (INTÉZMÉNY-VEZETŐ) (1 fő)**
- **HELYETTESÍTÉSSEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY (2 fő)**
- **ISKOLATITKÁR (1 fő)**
- **PEDAGÓGUSOK (26 fő)**
- **FIZIKAI SZEMÉLYZET (2+1 fő)**

A telephelyen 35 fő munkavállaló dolgozik. Nevelési/oktatási tevékenység 08⁰⁰ – 16⁰⁰ h- ig tart.
A fizikai személyzet jelenléte (pld.: takarítási tevékenység stb.) minden munkanap 06⁴⁵-17³⁰ h-
ig tart.

A tűzvédelem egységes operatív irányításáért a létesítmény hatékony tűzbiztonsága érdekében
a Berzsényi Dániel Gimnázium-vezetője (igazgatója) egyszemélyben a felelős.

A Berzsényi Dániel Gimnázium területén a tűzvédelmi teendők, szaktevékenység ellátása:

Végh Ferenc, felsőfokú tűzvédelmi vezető (tel.: 06-20/9509-044)

mint külsős tűzvédelmi megbízott feladata.

A tűzvédelmi megbízott e felhatalmazási és tevékenységi körében köteles:

- a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően megszervezni a létesítmény tűzvédelmét,
- a tűzvédelmi helyzetre kiható változást, annak bekövetkezését legalább 15 nappal megelőzően az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni,
- tűzvédelmi szemlén részt venni, és a feltárt hiányosságok felszámolásáról gondoskodni,
- rendszeresen ellenőrizni a tűzveszélyes tevékenységeket, a tűzvédelmi előírások betartását, betartatását,
- gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi eszközök biztosítva, üzem- és működőképes állapotban legyenek,
- a tűzvédelmi felülvizsgálatok megtörténtét figyelemmel kísérni,

- az alkalmi tűzveszélyes tevékenységhez, munkavégzéshez szükséges engedélyt felülvizsgálni, láttamozni és azt a helyszín megtekintése után a szükséges előírásokkal kiegészíteni.
- A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább **középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel** rendelkező személyt **minimum havi 8 órában** kell foglalkoztatni (**Berzsényi Dániel Gimnáziumban 1 fő menekülésben korlátozott személy**).

2.2. Az Intézmény-vezető (igazgató) tűzvédelmi feladatai:

A tűz elleni védekezés a létesítmény területén az igazgató irányításával valósul meg. Felelős a létesítmény tűzvédelmi tevékenységének irányításáért, helyzetéért.

Távolléte esetén egyedi megbízatásként feladatai egy részét a létesítménnyel foglalkoztatásában álló munkavállalóra (a **helyettesítéssel megbízott személyre**) bízta.

Jogosult a létesítménnyel munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalónak tűzvédelmi ügyben utasítást adni, minden tűzvédelmi ügyben intézkedést tenni.

Feladatai:

- Ismerteti a munkavállalókkal, létesítmény területén tartózkodókkal a tűzvédelmi szabályzatot, gondoskodik a létesítményre kiadott tűzvédelmi szabályzat, folyamatos naprakészségéről, és annak megismertetéséről;
- Gondoskodik arról, hogy az nevelési/ oktatási tevékenységben részt vevő vagy támogató munkavállalók munkába állás előtti, létesítményben tartózkodók belépés előtti tűzvédelmi oktatása megtörténjen és biztosítja rendszeres tűzvédelmi továbbképzésüket.
- Az oktatás megtartását oktatási naplóban rögzítteti és az oktatottal aláírattatja;
- Biztosítja a létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátásához szükséges feltételeket;
- Részt vesz a hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik;

- Bejelenti a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé a létesítmény tűzvédelmi helyzetére, a tűzoltás feltételeire kiható tevékenységet, változást – annak megtétele előtt 15 nappal, a váratlan esetekben azonnal.
- Tűz esetén biztosítja az oltási mentési feltételeket a szükséges műszaki feladatok elvégeztetésével.
- Gondoskodik a helyszín változatlanul hagyásáról a tűzoltóság képviselőjének a megérkezéséig;
- Intézi a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések beszerzését, azok szükséges karbantartási, felülvizsgálati stb. ügyeit;
- Elvégezteti a mellékletben előírt felülvizsgálatokat, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszi a tűzoltóság részére helyszíni gyakorlatok megtartását;
- Éves szinten gyakoroltatja a vészhelyzeti ismeretek, tűzriadó terv előírásait;
- Vészhelyzet esetén, tűzoltóság megérkezéséig irányítja a mentési feladatokat, összegzi a kiürítést követő létszám ellenőrzés adatait, megteszi, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket;
- Kérkező tűzoltás vezetőt tájékoztatja, információkkal látja el;
- Meghatározza, engedélyezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit;
- A létesítmény belső ellenőrzése, a hivatásos tűzoltóság által feltárt hiányosságokat megszünteti, azok előfordulásának megakadályozására intézkedést fogantat, szükséges esetekben felelősségre vonást kezdeményez;
- Köteles a munkavállalók tevékenységét figyelemmel kísérni. Hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén intézkedni;
- Gondoskodik a munkahelyen lévő tűzoltó felszerelések és eszközök előírás szerinti tárolásáról, szakszerű használatáról;
- A napi tevékenység befejezésekor, a munkaterület elhagyásakor ellenőrizteti a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, különösen az áramtalanítások elvégzését.
- Biztosítja a munkavállalók számára szükséges tűzvédelmi ismeretek, az előírt tűzvédelmi képesítések megszerzését.

Távolléte esetén a szabályzatban meghatározott személy képviseli és látja el az ebben a pontban foglaltakat.

2.3. A Helyettesítéssel megbízott személy feladatai:

Az intézmény-vezető (igazgató) távolléte esetén ellátja a vezető feladatait:

- Ismerteti a munkavállalókkal, létesítmény területén tartózkodókkal a tűzvédelmi szabályzatot, gondoskodik a létesítményre kiadott tűzvédelmi szabályzat, folyamatos naprakészségéről, és annak megismertetéséről;
- Gondoskodik arról, hogy a munkavégzésben részt vevő munkavállalók munkába állás előtti, létesítményben tartózkodók tűzvédelmi oktatása megtörténjen és biztosítja rendszeres tűzvédelmi továbbképzésüket.
- Az oktatás megtartását oktatási naplóban rögzítteti és az oktatottal aláíratatja;
- Biztosítja a létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátásához szükséges feltételeket;
- Részt vesz a hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik;
- Bejelenti a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé a létesítmény tűzvédelmi helyzetére, a tűzoltás feltételeire kiható tevékenységet, változást – annak megtétele előtt 15 nappal, a váratlan esetekben azonnal.
- Tűz esetén biztosítja az oltási mentési feltételeket a szükséges műszaki feladatok elvégeztetésével.
- Gondoskodik a helyszín változatlanul hagyásáról a tűzoltóság képviselőjének a megérkezéséig;
- Vészhelyzet esetén, tűzoltóság megérkezéséig irányítja a mentési feladatokat, összegzi a kiürítést követő létszám ellenőrzés adatait, megteszi, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket;
- Kérkező tűzoltás vezetőt tájékoztatja, információkkal látja el;
- Intézi a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések beszerzését, azok szükséges karbantartási, felülvizsgálati stb. ügyeit;
- Elvégezteti a mellékletben előírt felülvizsgálatokat, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszi a tűzoltóság részére helyszíni gyakorlatok megtartását;
- Meghatározza, engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit;

- A létesítmény belső ellenőrzése, a hivatásos tűzoltóság által feltárt hiányosságokat megszünteti, azok előfordulásának megakadályozására intézkedést fogantat, szükséges esetekben felelősségre vonást kezdeményez;
- Köteles a munkavállalók tevékenységét figyelemmel kísérni. Hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén intézkedni;
- Gondoskodik a munkahelyen lévő tűzoltó felszerelések és eszközök előírás szerinti tárolásáról, szakszerű használatáról;
- A napi tevékenység befejezésekor, a munkaterület elhagyásakor ellenőrizteti a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, különösen az áramtalanítások elvégzését.
- Biztosítja a munkavállalók számára szükséges tűzvédelmi ismeretek, az előírt tűzvédelmi képesítések megszerzését.

2.4. A Pedagógusok tűzvédelmi feladatai

- Megismerni a munkahelyi területét érintő tűzvédelmi használati szabályokat,
- Napi munkája során figyelemmel kíséri azok betartását, végrehajtását, szabálytalanság esetén arról tájékoztatja a vezetőt, illetve a tűzvédelmi megbízottat,
- Tűz esetén végrehajtja a számára meghatározott feladatokat, gondoskodik a rábízott tanulók menekítéséről,
- Kiürítés esetén irányítja, felügyeli a rábízott tanulókat, létszám ellenőrzést tart kiürítést követően, és tájékoztatja az intézmény-vezetőt vagy helyettesét;
- Ismernie kell a létesítmény területén, a környéken a tűzjelzés lehetőségeit, módjait,
- Ismernie kell a tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét és használatuk módját,
- A munka befejezése után a berendezéseket (elektromos berendezések, világítás, stb.), munkahelyet, stb. ellenőriznie, és a tüzet kiváltható okok megszüntetéséről gondoskodnia kell,
- Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson, gyakorlatokon;
- Köteles tüzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a szabályzatban foglaltak szerint eljárni,
- Tűz esetén - amennyiben a testi épségének veszélyeztetésével nem jár - köteles a bajba jutottak mentésében és a tűz oltásában közreműködni, továbbá a tűzoltóságot feladatai ellátásában segíteni.

2.5. A Fizikai személyzet (karbantartó) tűzvédelmi feladatai

- Megismerni a munkahelyi területét érintő tűzvédelmi használati szabályokat,
- Napi munkája során figyelemmel kíséri azok betartását, végrehajtását, szabálytalanság esetén arról tájékoztatja a vezetőt, illetve a tűzvédelmi megbízottat,
- Tűz esetén végrehajtja a számára meghatározott feladatokat, gondoskodik az épület feszültségmentesítéséről, gáz elzárásáról;
- Ismernie kell a létesítmény területén, a környéken a tűzjelzés lehetőségeit, módjait,
- Ismernie kell a tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét és használatuk módját,
- Ismernie kell a főelzárók helyét, használatát, valamint a fűtési berendezések szakszerű kezelését;
- A munka befejezése után a berendezéseket (elektromos berendezések, világítás, stb.), munkahelyet, stb. ellenőriznie, és a tüzet kiváltható okok megszüntetéséről gondoskodnia kell,
- Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson, gyakorlatokon;
- Köteles tüzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a szabályzatban foglaltak szerint eljárni,
- Tűz esetén - amennyiben a testi épségének veszélyeztetésével nem jár - köteles a bajba jutottak mentésében és a tűz oltásában közreműködni.
- Tűz esetén támogatja, segíti a tűzoltóság munkáját, átadja a szükséges információkat, eszközöket.

2.6. A takarítók tűzvédelmi feladatai

- Megismerni a munkahelyi területét érintő tűzvédelmi használati szabályokat,
- Napi munkája során figyelemmel kíséri azok betartását, végrehajtását, szabálytalanság esetén arról tájékoztatja a vezetőt, illetve a tűzvédelmi megbízottat,
- Tűz esetén végrehajtja a számára meghatározott feladatokat,
- Ismernie kell a létesítmény területén, a környéken a tűzjelzés lehetőségeit, módjait,
- Ismernie kell a tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét és használatuk módját.

- A munka befejezése után a berendezéseket (elektromos berendezések, világítás, stb.), munkahelyet, stb. ellenőriznie, és a tüzet kiváltható okok megszüntetéséről gondoskodnia kell,
- Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson, gyakorlatokon;
- Köteles tüzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a szabályzatban foglaltak szerint eljárni,
- Tűz esetén - amennyiben a testi épségének veszélyeztetésével nem jár - köteles a bajba jutottak mentésében és a tűz oltásában közreműködni.

2.7. A tűzvédelmi feladatokat ellátó szolgáltató feladatai -megbízás esetén:

- 1) Felkérésre elkészíti, illetve átdolgozza a szabályzatot;
- 2) A munkába állás előtt a munkavállalók részére megtartja a tűzvédelmi oktatást, felkérésre az évenkénti ismétlődő oktatást, továbbképzést megtartja;
- 3) Felkészíti az osztályfőnököket a diákok tűzvédelmi oktatására, képzésére;
- 4) Az oktatások megtörténtét oktatási naplóban rögzíti és azt az oktatottal aláírattja;
- 5) Kérésre időszakonként (negyedév, félév, év) ellenőrzi a Gimnázium tűzvédelmi helyzetét;
- 6) Az inézményvezető kérésére részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, előtte szemlét tart;
- 7) Az ellenőrzésről szóló kiértékelés kézhezvételét követően intézkedik a Szabályzat mellékletekben szereplő felülvizsgálati dokumentumok előkészítéséről, ellenőrzéséről.
- 8) Figyelemmel kíséri, hogy a tűzoltó készülékek helyükön vannak-e, üzemképesek. Amennyiben tűzoltó készüléket használtak vagy a benne lévő nyomás nem megfelelő annak feltöltését, javítását kezdeményezi;
- 9) Naprakész nyilvántartást vezet:
 - az időszakos vizsgálatokról;
 - a létesítmény területén elhelyezett tűzoltó berendezésekről, készülékekről;
 - a dolgozók oktatásáról.
- 10) Felkérésre figyelemmel kíséri a szabályzat mellékletében leírt időszakonkénti ismétlődő felülvizsgálatok elvégzését, szükséges elvégzésüket a Gimnázium vezetője (igazgató) felé jelzi.

2.8. A létesítmény területén szakipari, karbantartási munkát végző idegen vállalat, vállalkozó dolgozóinak tűzvédelmi feladatai

Az idegen cég dolgozói számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást kell adni a közművek kapcsolóinak, elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó- készülékekről, tűzcsapokról, a tűzjelzés lehetőségeiről.

A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, intézkedéseket megállapodásban, szerződésben részletesen rögzíteni kell.

A tűzvédelmi feladatok felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és a szerződésben rögzíteni, illetve a munkaterület átadását a helyszínen dokumentálni kell.

A szakipari munkák engedélyezése a Gimnázium igazgatójának a hatásköre.

2.9. Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga- kötelezettség

A dolgozókat munkába állításkor, diákokat tanév kezdetekor, ezt követően legalább évenként (szezonális alkalmazás esetén munkába állás előtt) egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Vészhelyzeti ismeretek elsajátítását, tűzriadó terv előírásainak teljesülését minimum évente egyszer gyakorlat keretében ellenőrizni kell.

Az oktatásnak ki kell terjednie:

- jelen Tűzvédelmi Szabályzat tartalmára,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati szabályokra,
- az elhelyezett tűzoltó-készülékek, a tűzcsapok helyére, használatára,
- a tűz- és káresettel kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre,
- a tűzjelzés szabályaira és helyi lehetőségeire,
- a tűz esetén követendő helyes magatartásra,
- a tűzvédelmi előírások, szabályok be nem tartásának, megszegésének következményeire,
- a dolgozó saját szakterületén felmerülő tűzmelegelőzési szabályokra.

Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni, az 1. sz. melléklet alapján. Az oktatás megtörténtét, tudomásulvételét a dolgozókkal alá kell íratni. Az oktatás végrehajtása, illetve végrehajtatása az intézményvezető (igazgató) feladata.

Tűzriadó terv gyakorlatát tervezett időpont előtt 15 nappal be kell jelenteni a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek, hogy biztosított legyen a katasztrófavédelem számára a részvételi lehetőség.

A dolgozók közül azokat a személyeket, akik a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete mellékletében felsorolt munkakörök valamelyikében kerülnek alkalmazásra, tűzvédelmi szakvizsgában kell részesíteni. A szakvizsgákat fenti jogszabály alapján időszakonként (5 évenként) fel kell újítani.

A szakvizsgával rendelkező személyekről nyilvántartást kell vezetni, amelyet a Tűzvédelmi Szabályzattal együtt kell tárolni.

A létesítménynél jelenleg nincs olyan munkakör, amely szakvizsga- kötelezett lenne.

2.10. Tűz esetén tanúsítandó magatartás

A létesítmény területén keletkező tűz esetén azonnal jelezni kell a tüzet.

A Tűzoltóság hívószáma: 105

Általános segélyhívószám: 112

Ezek a számok hívhatók a hazai vezetékes és mobil hálózatokból egyaránt.

A tűzoltóság beavatkozása nélkül eloltott, illetve magától elaludt tüzet is késedelem nélkül jelezni kell a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak.

A tűzjelzésnek (kárjelzésnek) az alábbiakat kell tartalmaznia:

a.) Tűzeset pontos helye (cím).

b.) Emberi élet van- e veszélyben?

c.) Milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tűz (hová terjedhet)?

d.) Bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzésével egyidejűleg meg kell kísérelni a bent tartózkodó veszélyeztetett emberek mentését, a rendelkezésekre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűz oltását és a vagyontárgyak mentését (ha nem veszélyezteti a testi épségét).

Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, akkor a helyszínt haladéktalanul el kell hagyni.

A fővonalis távbeszélő készülék (központ) mellett jól láthatóan fel kell tüntetni a tűzoltóság (105), a mentők (104), és a rendőrség (107) hívószámát, valamint az általános segélyhívószámot (112).

Tűz esetén a gyülekezési hely a Vörösmarty u felé a- kertben, és a Gimnázium udvarán található. A létszámellenőrzés a Pedagógusok feladatata, az összegzés az intézményvezetőnek vagy a helyettesítéssel megbízott személynek a feladata.

3. A HASZNÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

3.1. Kockázati osztályba sorolás

A létesítmény kockázati osztályba sorolása az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet alapján történik.

Az épület az OTSZ 1. melléklet 1. táblázata alapján NAK – nagyon alacsony kockázati osztályba sorolható.

Az OTSZ. 1. mellékletének 2. táblázata alapján - a kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége alapján segítséggel menekülnek (1 fő) – **AK, alacsony kockázati osztályba sorolható.**

3.2. Általános szabályok

A helyiséget, épületet csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök tárolhatók. Tevékenység során ügyelni kell arra, hogy az OTSZ által meghatározott, előírt közlekedési, tűzoltási utak folyamatosan szabad keresztmetszetűek, hozzáférhetőek legyenek.

Éghető anyagot csak nem éghető anyagú polcokon, állványon szabad tárolni, a fűtőtestektől, világítástól, gyújtóforrástól olyan távolságra, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Minden gép, berendezés elhelyezésénél, használatánál a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve a technológiai utasítás, leírás előírásait be kell tartani.

A berendezések javítását, karbantartását kizárólag szakember végezheti. A javításokról, karbantartásokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

Elektromos berendezéseket használat után feszültség mentesíteni kell, helyiséget utoljára elhagyó személynek gondoskodni kell az áramtalanításról.

A létesítmény területére a dolgozók által hozott elektromos berendezést bevinni és használni TILOS!

A létesítmény épületében, helyiségeiben, amíg ott emberek tartózkodnak, a bejárati ajtókat bezárni nem szabad. Ugyancsak tilos, akár csak ideiglenesen is, menekülési, közlekedési utak leszűkítése, a közmű (elektromos, gáz, víz) főelzárók, tűzoltó-készülékek, tűzcsapok eltorlaszolása.

A létesítményben min. 1.2 m széles közlekedési utakat kell hagyni.

Tűz- és/vagy robbanásveszélyes folyadékot, illetve az azt tartalmazó szennyvizet a csatornába, szennyvíztárolóba beönteni, bevezetni nem szabad.

A telephely létesítményi tűzoltóság működtetésére nem kötelezett a 239/2011. (XI. 18.) kormányrendelet alapján.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § alapján a létesítményre vonatkozóan tűzriadó tervet kell készíteni *(ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt; ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat.*

Az iskolában van olyan helyiség, amelynek a befogadóképessége az 50 főt meghaladó, ez a tornaterem.

3.3. Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet (pl. tűzveszélyes folyadékok felhasználása, hegesztés, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó tevékenység stb.) tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz- és/vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A létesítmény területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad végezni a 2. számú melléklet szerint.

Saját dolgozó esetén a Gimnázium intézmény-vezetője állítja ki az engedélyt.

Tűzveszélyes tevékenységet – meghatározott esetekben – csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezhet. A szakvizsgát tanúsító dokumentumot a tevékenység végzése közben magánál kell tartania, azt ellenőrző szerv felkérésére fel kell mutatnia.

Tűzveszélyes tevékenység végzéséhez az engedélyezőnek az ott keletkezendő tűz oltására alkalmas tűzoltó-készüléket, felszerelést kell biztosítani, a tűzcsapokat, illetve szerelvényeiket összeszerelt állapotban készenlétben kell tartani.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység:

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a telephelyen eseti jelleggel javítások, karbantartások, átalakítások során végezhetnek külső vállalkozók.

A munka végzését - szükség esetén - legalább 2 ember végezheti, ezt az engedélyben indokolva jelezni kell.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetnie, ami tüzet okozhat.

A munka befejezését a munkavégző az engedélyezőnek köteles bejelenteni, aki szükség esetén a helyszínt felülvizsgálja.

3.4. Dohányzás

Tilos a dohányzás mind zárt térben, mind nyílt téren köznevelési intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben. A dohányzási tilalmat jól láthatóan jelölni kell.

Szabályok betartásáért, betartatásáért az intézmény vezetője (igazgató), távollétében a helyettese a felelős.

Dohányozni (ideértve az elektromos cigarettát is) nem szabad ott, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A dohányzás az alábbi feltételekkel történhet:

- ✦ megfelelő számú, nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni,
- ✦ az égő cigarettát a hamutartóban őrizetlenül hagyni nem szabad,
- ✦ cigarettát, csikket csak a hamutartóban lehet eloltani, elhelyezni,
- ✦ a hamutartók tartalmát csak nem éghető anyagú, más gyúlékony anyagot nem tartalmazó edényzetbe szabad üríteni.

3.5. Raktározás, tárolás

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanás veszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kisserelő vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá

a) legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,

b) 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Az anyagok maximális tárolási mennyisége:

a) fémszekrényben 20 liter,

b) robbanás gátló szekrényben 50 liter,

c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

Szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

A tárolt éghető anyagokat a tárolás során a veszélyes felmelegedéstől meg kell védeni.

A raktárban az éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag között legalább egy méter tűztávolságot kell biztosítani.

Az anyagokat anyag nemenként (papír, műanyag stb.) csoportosítva kell tárolni.

A raktárban az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas készülék, eszköz, felszerelés, oltóanyag biztosításáról gondoskodni kell (jellemzően porral oltók kerültek elhelyezésre, amelyek A B C tűzosztályok oltására alkalmas).

Raktárhelyiségben állványos tárolás esetén az éghető anyag csak nem éghető anyagú állványon, polcon tárolható. Az anyagot lámpatesttől, dugaszolóaljzattól, kapcsolótól minimum 100 cm távolság megtartásával szabad elhelyezni.

A szabadtéri raktározás tárolás területét az éghető hulladéktól, a száraz növényzettől állandóan mentesen kell tartani.

A raktárban a tevékenység közben keletkezett éghető hulladékot naponta többször, de a műszak befejeztével minden esetben össze kell takarítani és azt a kijelölt hulladéktároló helyre kell szállítani.

A tárolási magasságtól függetlenül fő közlekedési út céljára legalább 1,2 m, az állványok között pedig minimálisan 1,2 m térközt kell biztosítani.

A raktárhelyiségben megtartandó rendelkezéseket, azok ellenőrzését az oda beosztottak kötelesek végrehajtani.

A raktárban, irattárban a papír és egyéb könnyen gyulladó anyagú hulladékot, göngyöleget össze kell takarítani, és a kijelölt tároló helyre vinni. A helyiségek folyamatos tisztán tartásáról és rendjéről gondoskodni kell.

Éghető folyadékok tárolása, használata

1. Éghető folyadék 300 liternél kisebb mennyiségben más anyagok raktárjában is elhelyezhető, de azoktól elkülönítve. Tárolás csak fém polcon engedélyezett.
2. A 300 liter mennyiséget meghaladó, illetőleg a hordós fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot erre alkalmas és kijelölt helyiségben kell tárolni. Ennél kisebb mennyiség szabványos edényben, más helyiségben elhelyezett fém szekrényben is tárolható. A szekrényt „Tűz- és robbanásveszély” felirattal kell ellátni, és helyiség kijárata közelében kell elhelyezni.
3. A nagyobb szállító edényekből kimérni, áttölteni csak kézi /vagy minősített villamos/ szivattyúval vagy csapon keresztül lehet.
4. Az ürítő csap alatt – a töltendő edény elhelyezése is alkalmas – kármentő tálcát kell elhelyezni. A raktáron folyadékot áttölteni, kiszerezni a tároló előterében, a szabadba nyíló ajtó kitért helyzetében lehet. Az áttöltés öt méteres környezetében gyújtóforrás nem lehet!
5. Az elcsepegett anyagot fel kell itatni. A felitatásra, törlésre használt anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.
6. A szállító edényeket zártan kell tartani.
7. A szellőző kürtők nyílásait leszűkíteni, eltakarni nem szabad.
8. A megtöltött szállító edényeket egymásra terhelni tilos! A palástra fektetett hordót elmozdulás ellen rögzíteni kell.
9. Anyagfajtánkként csak egy megkezdett szállítóedényt szabad tartani.
10. A tároló ajtóit – használaton kívül – folyamatosan zárva kell tartani.

11. A tároló helyiségben, készenlétben kell tartani 1db 12 kg töltetű porral oltót, 20 l folyadékfelszívó anyagot és annak használatához szükséges szerszámokat. A fémszekrényes tárolás helyiségében 1 db 6 kg töltetű porral oltót és 10 kg folyadékfelszívó anyagot kell készenlétben tartani.

12. Az éghető anyagú csomagoló anyagot csak addig lehet a tárolóban tartani, amíg az bontatlan és kereskedelmi forgalomban engedélyezett. Ha megkezdtek a csomagoló anyagot el kell távolítani.

Gázpalack-tárolás és -kezelés, gáztárolás:

- A gázpalacktároló kerítésén kívül, illetve üzemi vagy raktár területen palack átmenetileg sem tárolható.
- A tároló padozata szikrát nem húzó anyagból (pl. téglá) készüljön.
- Villámvédelmi berendezése a tűzveszélyességi osztályba tartozó épületekre vonatkozó előírásoknak feleljen meg.
- A tároló kerítésétől számított 5 m távolságon belüli területről a száraz növényzetet el kell távolítani. Az 5 méteres védőövezeten belül nem szabad dohányozni.
- A gázpalackot mechanikai igénybevételnek kitenni tilos! A padozathoz lefagyott palackokat legfeljebb 40 °C-os vízzel szabad kiolvasztani.
- A palackokat csak szivárgásmentesen, függőleges, álló helyzetben, eldőlés ellen rögzítve, elzárt szeleppel és felerősített védősapkával szabad tárolni.
- A palackokat egymásra rakni nem szabad.
- A töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve, táblával megjelölt csoportban kell tárolni. A tárolási egységek között 1,2 m széles közlekedési utat kell biztosítani. Ipari gázokat nemük szerint csoportosítva kell tárolni (pl.: acetilén, CO₂, oxigén). Gépjárműről történő fel- és lerakódás közben a jármű motorját le kell állítani.
- A gázpalackokat éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
- Olyan palackot, amelyeken égési nyomok, éles bemetszésű sérülések vagy horpadások láthatóak, nem szabad használni.
- Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások.
- A veszélyességi övezet nagysága 6 darab palackig a palackok körüli 1,5 méter sugarú kör 6 darab palack felett a palackok körüli 3 méter sugarú kör.

- Gázpalacktárolók kialakításánál figyelembe kell venni a gázok sűrűségét. Levegőnél könnyebb gáz kiáramlása esetén zárt helyiségben a gáz a magasabban fekvő részeken, a levegőnél nehezebb gáz kiáramlása esetén a gáz a padlószinten, a mélyebben fekvő részeken gyülemlik össze.
- A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.
- Gázpalackokat nem szabad tárolni lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, garázsokban.
- Szállítás, tárolás és kezelés során a palackok rögzítését biztosítani kell (paletta, lánc vagy heveder segítségével). Palettás szállításkor a palettát a gépkocsi platójához kell rögzíteni. A palackokat eldőlés, szétcsúszás ellen a palettán belül is hevederrel kell rögzíteni.
- A gázpalackokat tilos másik gázpalackból újratölteni, és védeni kell a gáz visszaáramlásától.
- A gázpalackon található jelzéseket (beütések, címkék) nem szabad megrongálni, megváltoztatni vagy eltávolítani.
- Hibás, megrongálódott palackokat nem szabad használni. Ilyen esetben a palackot egyértelműen meg kell jelölni, és a gázszolgáltató céggel haladéktalanul egyeztetni kell a további lépéseket.
- A hibás (tűzzel érintett, olajjal vagy zsírral szennyezett, sérült stb.) palackról feljegyzést kell készíteni.

3.6. Közlekedési, menekülési utak, tűzoltási felvonulási területek

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A gépjármű tároló helyet, parkolót úgy kell használni, hogy a gépjárművek – szükség esetén gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek. A gépjármű tárolókban gépjárművek ajtóit legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek.

Az építményben, helyiségben és a szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó - és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készülékeket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.

A be-, illetve kijárat ajtókat, a helyiségek közti átjárókat és minden utat teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még átmenetileg is tilos.

Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:

- a 40 méternél nem szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
- a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat.

A kijárat utak, a kijárat- és vészkijárat ajtók:

Az építményt, és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek érdekében a menekülésre használható kijárat utakat az építményen belül, a vonatkozó műszaki követelményben foglalt módon, biztonsági menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti jelekkel kell felszerelni. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

A kijárat utakon, a kijárat, vészkijárat ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési útirány jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is. Az építmény, épület, szabadter bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.

Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek:


- minden kijárat és vészkijárat ajtó: Az ajtókat az ajtó fölé, vagy amennyiben arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni; biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvész.

- a folyosók minden kereszteződése minden irányból,
- minden irányváltoztatás,
- a kötelezően előírt vészkijáratok,
- a szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is!).

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. Az elektromos működtetésű menekülési útvonaljelző lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó szabványban előírt ideig.

Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonaljelzések működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.

Kijáratok ajtóinak megjelölésénél a biztonsági jelet - az ajtók fölé 1,8-3,0 m magasságban kell felszerelni. A közlekedési folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,5-1,8 méter.

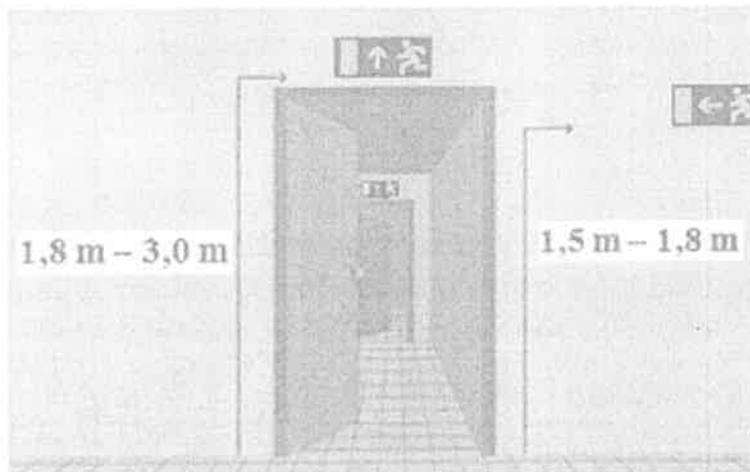

A létesítmény épületében, helyiségeiben, amíg ott emberek tartózkodnak, a bejáratok ajtókat bezárni nem szabad. Ugyancsak tilos, akár csak ideiglenesen is, menekülési, közlekedési utakat leszűkítése, a közmű (gáz, elektromos) kapcsolók, tűzoltó-készülékek, tűzcsapok eltorlaszolása. A létesítményben min. 1.2 m széles közlekedési utakat kell hagyni.

3.7. Világító- és villamos berendezések

A létesítmény területén csak természetes vagy elektromos világítás alkalmazható.

Világító és villamos berendezés valamint az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Az elektromos kapcsolószekrényekben (biztosíték- szekrények, stb.), azok alatt, illetve a villanyórák alatt, valamint 1,5 m- es körzetükben éghető anyagot tárolni nem szabad.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint a kapcsolók ki- be kapcsolt helyzetét jelölni kell.

Csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő elektromos berendezések használhatók.

Üzemelő elektromos berendezést felügyelet nélkül hagyni nem szabad, kivéve az állandó üzemű elektromos berendezések (pl. hűtők, klímaberendezés, biztonsági rendszer, stb.).

A létesítmény elektromos rendszerét, villamos hálózatát és villámvédelmét kizárólag a rendelkező előírások, szabványok alapján (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, MSZ 2346, MSZ 274, stb.) alapján szabad létesíteni, használni. Szintén a vonatkozó előírások alapján kell végrehajtani az elektromos rendszer és a villámvédelem időszakos szabványossági felülvizsgálatát. Ez alapján villamos- és villámvédelmi berendezést legalább 6 évente felül kell vizsgáltatni. Ennek figyelemmel kísérése az intézmény vezetőjének (tagintézmény-vezető) feladata.

A villamos hálózat, az elektromos berendezések javítását, karbantartását csak szakember végezheti, ezen munkálatokról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az épület elektromos rendszere külön- külön leválaszthatóan van kialakítva. Az épület áramtalanítása a telephely vezetője (tagintézmény-vezető) vagy általa megbízott személy (karbantartó) feladata.

A teljes épület tűzvédelmi (tűzeseti) főkapcsolója a porta épületben a bejáratától balra található, piktogrammal jelölve a bejáratí ajtón.

Villamos berendezéseket csak a rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelő módon szabad használni, amennyiben a szigetelésük, vagy vezetékük megsérül a berendezés nem használható.

Villanymelegítőt (rezsó), kávéfőzőt, csak úgy szabad használni, hogy azok alá nem éghető anyagú szigetelő alátétet kell tenni, illetve tűzveszélyt ne okozzanak.

A villamos berendezéseket a rájuk rakódott portól szükség szerint meg kell tisztítani.

Villamos berendezések kapcsolóit, közművek nyitó- és zárószerveit, a tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat, azok szerelvényeit állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.

3.8. Fűtés

Az épület fűtését gázkazánnal, központi fűtéssel oldják meg.

A fűtőberendezés üzemeltetése csak a vonatkozó technológiai utasítás előírásai alapján történhet. A fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

A telephely gázellátását közműhálózatról oldják meg.

Vészhelyzet esetén a teljes hálózatot a Gimnázium pincéjében található főelzárával lehet elzárni, piktogrammal jelölve.

Kémények, égéstermék elvezetők:

Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait, valamint a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét A1 tűzvédelmi osztályú anyagból, és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtásveszélyt ne jelentsen.

Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik. A gázkéményt szakvállalat általi vizsgálat során kiadott terhelhetőségi nyilatkozat kiadása után lehet használni. A gázüzemű tüzelő- fűtőberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete nem haladja meg a 200 C°-ot, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen éghető béléscsövet szabad elhelyezni.

Égéstermék elvezetők műszaki felülvizsgálatát 4 évente, ellenőrző vizsgálatát évente kötelező elvégeztetni. Az észlelt hibákat azonnal ki kell javítani.

Az összekötő elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. Az összekötő elem (füstcső) és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. Az égéstermék átvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtásveszélyt ne okozhasson.

3.9. Tűzoltó berendezés, felszerelés

Az épületben és a szabad téren a tűzvédelem céljára, kijelölt helyeken - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján - kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, készenlétben tartani, az alábbiak szerint.

A készülékek legalább 6 kg-os porral oltók (ABC típusúak), vagy velük oltásteljesítményben legalább megegyező teljesítményű (34A, 144B jelű) egyéb készülékek legyenek.

A készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhető helyen kell felszerelni, lehetőleg ajtó, kijárat közelében.

A tűzoltó készülékekről kimutatást kell vezetni (hely, felülvizsgálat ideje, stb.).

A tűzoltó készülék ellenőrzését évente szakcég, jogosult karbantartóval kell végrehajtani, viszont negyed évente az üzemben tartónak szemrevételezéssel meg kell győződnie, arról hogy a készülék minden egyes darabja megtalálható-e, a tetején található mérőóra mutatója a zöld mezőben található-e, amennyiben nem hívni kell a készülék ellenőrt. A negyedéves ellenőrzés a vezetők feladata, tapasztalatokat tűzoltókészülék nyilvántartásába rögzíteniük kell.

A tűzoltó készülékek 20 évig tarthatók készenlétben utána a készülékeket le kell selejtezni.

A épületben és a folyosókon, a veszélyeztetett helyeken összesen 9 db 6 kg- os, 2 db 12 kg-os ABC porral oltó és 2 db 2 kg- os CO²- dal oltó tűzoltó készüléket tartanak készenlétben.

Oltóvíz: A létesítmény oltóvízellátása 2 db. közüzemű föld feletti tűzcsapról biztosítható.

Tűzjelzés:

Az intézmény területén a tűzjelzés hangos kiabálással és szagatott csengőszóval lehetséges.

Tűzoltó készülék felszerelése, fali tűzcsap biztonsági jelei:

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 1,8-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van, a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen.

Tűzvédelmi berendezések: általános ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Az üzemeltető vagy általa megbízott személy köteles az érintett tűzvédelmi berendezés üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ mellékletében foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett tűzvédelmi berendezés rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha:

- a) az érintett tűzvédelmi berendezés nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- b) az érintett tűzvédelmi berendezés nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során:

- a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- b) szemrevételezéssel ellenőrzi az érintett tűzvédelmi berendezés működőképességét,
- c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak idő- tartama alatt írásban dokumentálja és
- d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett tűzvédelmi berendezés

- a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- b) sértetlen állapotáról,
- c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
- f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.

A jogosult személy (tűzvédelmi szakvizsga köteles tevékenység) az időszakos felülvizsgálat során:

- a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
- b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,
- c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
- d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

A jogosult személy a karbantartás során:

- a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
- b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
- d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és
- e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.

4. A HELYISÉGEK TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI

4.1. Raktárak, szertárak, tárolók tűzvédelmi előírásai

Tárolókban, raktárakban csak a tevékenységhez szükséges anyagok helyezhetők el, más egyéb anyagot, eszközt tárolni tilos.

A tűzoltó készülékeket, közmű (villany) elzárókat eltorlaszolni, bármit tárolni, valamint a menekülési utakat leszűkíteni, még időlegesen sem lehet. A menekülési útvonalakon éghető anyag, olyan anyag, mely hő hatására mérgező gázt fejleszt, nem építhető be. Ezekben a helyiségekben minimálisan az 1,2 méter széles közlekedési utat biztosítani kell.

A tetőszerkezetet, épület szerkezetet a tárolt anyag 1 m távolságon belül nem közelítheti meg. Tárolt anyaggal tilos eltorlaszolni, leszűkíteni a közlekedési, menekülési utakat, vészkijáratokat, tűzoltóeszközöket és szerelvényeiket.

Tárolt anyag és a kapcsolószekrények, lámpatestek, fűtőtestek között minimum 1,5 m védőtávolságot kell tartani.

Tárolási területen csak a tevékenységhez szükséges villamos eszközök használhatóak, a munka befejeztekor, szüneteltetésekor az elektromos berendezéseket feszültségmentesíteni kell, villamos berendezés működés közben nem hagyható magára.

Ha tárolási területen, raktárban tűzveszélyes tevékenységet, hőforrással, szikraképződéssel, nyílt lánggal járó tevékenységet kell végezni, azt csak előzetes, külön engedély birtokában hajtható végre. Előtte éghető anyagokat el kell távolítani, ki kell alakítani a hozzáféréshez szükséges teret.

Távozás előtt a helyiségeket át kell vizsgálni, minden olyan körülményt és hiányosságot meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat (ez fokozottan érvényes tűzveszélyes tevékenység, pl. hegesztés végzése után), majd áramtalanítás esetén lehet elhagyni a helyiséget.

4.2. A szabad terek, udvar tűzvédelmi előírásai

Az udvar növényzettel fedett felületét a száraz gáztól, növényi hulladéktól, egyéb éghető anyagoktól állandóan tisztán kell tartani.

Az épület körül a tűzoltási felvonulási területet mindenkor biztosítani kell, hogy oda egy esetlegesen keletkező tűz esetén a tűzoltógépjárművek biztonságosan fel tudjanak vonulni.

Az udvaron összegyűjtött növényi hulladékot égetni, egyéb tűzveszélyes tevékenységet végezni engedély, illetve felügyelet nélkül tilos.

4.3. Az Iroda és iroda jellegű helyiségek (igazgatói, tanári) tűzvédelmi előírásai

A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységekhez szükséges anyagok és irodai gépek használhatók és tarthatók, és csak az intézet által biztosított eszközök használhatóak.

A helyiségekben tilos a dohányzás (ide értendő az elektromos cigaretták is)!

Az irodai gépeket, az elektromos berendezéseket használat után feszültségmentésíteni kell.

Az áramtalanításról a helyiségből utolsónak távozó személy köteles meggyőződni.

A nap folyamán keletkezett papírhulladékot, kommunális hulladékot minimum napi rendszerességgel el kell távolítani.

Az irodában, folyosókon jól láthatóan el kell helyezni a tűzoltóság hívószámát: 105, 112.

A tartalék illetve kiegészítő fűtésként használt eszközök (olajradiátor, hősugárzó) működését ismerni kell, a kezelési útmutatásban leírtakat be kell tartani (éghető anyagtól való távolság), csak az igazgató/ intézmény-vezető előzetes engedélyével használhatóak. Alkalmazásuk esetén éghető anyagoktól biztosítani kell a használati dokumentációban meghatározott védőtávolságot, és csak nem éghető, szigetelő alátétten üzemeltethetőek.

4.4. Az Irattár tűzvédelmi előírásai

A helyiségekben csak irodai tevékenységből származó iratok, archivált dokumentumok tárolhatóak, egyéb eszköz, anyag nem helyezhető el.

Helyiségbe hőforrás, melegítésre használt eszköz nem helyezhető el. Elektromos berendezések is csak addig működtethetőke, míg ott munkavégzés folyik. Berendezéseket munka befejeztével, helyiség elhagyása előtt feszültségmentesíteni kell vagy ki kell hozni.

Dohányozni (elektromos cigaretta is) tilos a helyiségekben.

A szemétygyűjtő kosárba égő, parázsló, tüzet okozó tárgyat, anyagot elhelyezni tilos! Keletkező hulladékot munka befejezte után el kell távolítani.

Az elektromos kapcsolókat eltorlaszolni, anyaggal eltakarni tilos! Munkavégzés után az árammal működő készülékeket áramtalanítani kell, a csatlakozó aljzatából a csatlakozó dugókat ki kell húzni. Az elektromos berendezéseket több elosztón, hosszabbító kábelon keresztül meg táplálni tilos.

A kijáratot, menekülési utakat állandóan szabadon kell hagyni, oda a ki - bejárást akadályozó anyagokat, tárgyat elhelyezni tilos!

Tárolás során ügyelni kell arra, hogy a mennyezetet, födémszerkezetet, valamint a világítást a tárolt anyag, dokumentumok 1 m- en belül nem közelíthetik meg.

Az esetleg keletkező tűz oltására a helyiséghez legközelebb elhelyezett tűzoltó készüléket kell felhasználni. A tüzesetet azonnal jelezni kell a hivatásos tűzoltóságnak.

Az előírások betartásáért a mindenkor ott dolgozók a felelősek.

4.5. Az előterek, közlekedők, folyosók tűzvédelmi előírásai

Az általános tűzvédelmi használati szabályokat, ezen területeken is be kell tartani.

A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve oda nem tartozó anyagot tárolni tilos.

A közlekedők, folyosók, lépcsőházak részei a menekülési útnak, ezért ezeket leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Közlekedők, menekülési útvonalak mentén éghető anyag, olyan anyag, mely hő hatására mérgező gázt fejleszt, nem építhető be, helyezhető el.

Menekülési jelzéseknek, irányfényeknek folyamatosan jól láthatónak, észlelhetőnek kell lenni, dekorációval eltakarni, észlelhetőséget korlátozni tilos.

Míg az épületben tartózkodnak, addig az ajtókat kulcsra zárni szigorúan tilos.

4.6. A Szociális helviségek (mosdó, zuhanyzó stb.) tűzvédelmi előírásai

A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve oda nem tartozó anyagot tárolni tilos.

Az elektromos berendezéseken, kapcsolókon és azok 0,5 m körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

A világítótesteket burával, az elektromos elosztó dobozokat védőfedéllel kell ellátni.

A helyiség villamos berendezéseit használaton kívül le kell kapcsolni, melyet a helyiséget utoljára elhagyónak kell végrehajtani.

Az öltözőben a személyes használati tárgyakon kívül más anyagot, felszerelést, tűzveszélyes folyadékot, anyagot bevinni és tárolni nem szabad.

A helyiségek fűtésére rendszeresített fűtésen túlmenően más fűtést (pl. elektromos hőszugárzót) használni nem szabad; szükség esetén külön, az intézmény vezetőjének engedélyével lehet, a meghatározott tűzvédelmi szabályokat betartva.

A helyiségekben tilos a dohányzás (ide értendő az elektromos cigaretta is), a tilalmat szabványos táblával jelölni kell.

A helyiségből utoljára távozók kötelesek meggyőződni arról, hogy ott nem maradt-e tüzet okozó körülmény.

4.7. A Tantermek, foglalkoztató helyiségek tűzvédelmi előírásai

A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve oda nem tartozó anyagot, eszközt bevinni tilos.

A helyiségekben a közlekedési utakat, ajtókat és kiürítési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Ezekben a helyiségekben minimálisan az 1,2 méter széles közlekedési utat biztosítani kell.

A helyiségekben lévő tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket (tűzoltó készülék, kijáratjelző világítás stb.) mindig szabadon, jól láthatóan kell hagyni.

Ezen helyiségek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni tilos! Az ajtók teljes szélességükben a nap bármely időszakában nyithatók legyenek úgy, hogy a helyiségeket szükség esetén mindenkor akadálytalanul elhagyhassák.

A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok és gépek használhatók és tarthatók. A gépeket, elektromos berendezéseket a használat után feszültségmentesíteni kell.

A nap folyamán keletkezett papírhulladékot, kommunális hulladékot minimum napi rendszerességgel el kell távolítani.

A tevékenység befejezésekor a helyiségeket és villamos berendezéseket áramtalanítani kell és meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e vissza gyújtóforrás, tűzveszélyes körülmény.

Az helyiségekben, folyosókon jól láthatóan el kell helyezni a tűzoltóság hívószámát:

105, 112.

A tartalék illetve kiegészítő fűtásként használt eszközök (olajradiátor, hőszugárzó) működését ismerni kell, a kezelési útmutatásban leírtakat be kell tartani (éghető anyagtól való távolság), csak az intézetvezető előzetes engedélyével használhatóak. Alakalmazásuk esetén éghető anyagoktól biztosítani kell a használati dokumentációban meghatározott védőtávolságot, és csak nem éghető, szigetelő alátétten üzemeltethetők.

A helyiségben olyan anyag, mely hő hatására mérgező gázt fejleszt, nem építhető be, helyezhető el.

A tűzvédelmi követelmények teljesülésért, betartásáért a helyiséget használó pedagógusok felelnek.

4.8. A Kazánház tűzvédelmi előírásai

Csak a berendezések üzemeltetéséhez szükséges anyagok, eszközök tárolhatóak, egyéb más tárolása tilos. Alkalmazott eszközöket, berendezéseket biztonságos, eredeti állapotban kell tartani, gondoskodni kell a gyártó által meghatározott időszakos karbantartások, felülvizsgálatok végrehajtásáról.

Berendezések működését, állapotát folyamatosan, gyártó által meghatározott vagy kezelési utasításokban előírt gyakorisággal ellenőrizni kell, különösen azért, hogy elkerülhető legyen a túlmelegedésből, túlterhelésből, meghibásodásból eredő káresemények.

Berendezést csak megfelelő szakismerettel rendelkező, képzett személy kezelheti, üzemeltetheti.

Helyiségbe illetéktelenek belépését meg kell akadályozni. Erre való figyelmeztetést, valamint a veszélyekre való figyelmeztetést jól látható módon, szabványos feliratokkal, jelölésekkel ki kell helyezni a helyiség ajtajára.

Berendezés, égéstermék elvezetők időszakos karbantartását, felülvizsgálatát el kell végeztetni, ezek végrehajtását jegyzőkönyvben dokumentálni kell.

Helyiségben folyamatosan biztosítani kell a minimum 1,2 m széles menekülési utakat. A tűzoltó készülékeket, tűzvédelmi berendezéseket, közmű (villany, gáz) elzáró szerelvényeit, berendezés kezelőelemeit eltorlaszolni, ott bármit tárolni, valamint a menekülési utakat leszűkíteni, még időlegesen sem lehet. A menekülési útvonalakon éghető anyag, olyan anyag, mely hő hatására mérgező gázt fejleszt, nem építhető be.

A helyiségből utoljára távozók kötelesek meggyőződni arról, hogy ott nem maradt-e vissza tűzveszélyes körülmény. A helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, rendjéért a karbantartó a felelős.

A kazánházban 2db. 12 kg-os porraloltót kell kézenlétben tartani.

1. számú melléklet

TŰZVÉDELMI OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

Beosztás:

Munkába lépés dátuma:

A mai napon az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése alapján a vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint tűzvédelmi oktatásban részesültem.

A tűzvédelmi előírások, jogszabályok betartását, végrehajtását - büntetőjogi, fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelezően vállalom és ezt aláírásommal igazolom.

..... év hó nap

.....

a dolgozó aláírása

TŰZVÉDELMI OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

Beosztás:

Munkába lépés dátuma:

A mai napon az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése alapján a vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint tűzvédelmi oktatásban részesültem. A tűzvédelmi előírások, jogszabályok betartását, végrehajtását - büntetőjogi, fegyelmi felelősség terhe mellett - kötelezően vállalom és ezt aláírással igazolom.

....., év hó nap

.....

a dolgozó aláírása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az ismétlődő tűzvédelmi oktatásról

T á r g y: évi tűzvédelmi oktatás

Oktatást tartotta:

Az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése alapján fővel
a következő oldalon felsorolt dolgozói a mai napon tűzvédelmi oktatásban részesültek.

Az oktatás az alábbiak ismertetésére terjedt ki:

- Tűzvédelmi Szabályzat,
- Munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége,
- Dohányzás és nyílt láng használata,
- Tűzjelzés módja, lehetősége,
- Menekülési útvonalakra vonatkozó előírások,
- Tűzoltó-készülékek, tűzcsap helye, használata,
- Tűz esetén követendő magatartás,
- Technológiai folyamatok tűzvédelmi előírásai,
- Stb.

....., év hó nap

.....
az oktatást végző aláírása

[illegible]

.....

-43-

2. sz. melléklet

.....
engedélyt kiadó szerv

ENGEDÉLY

tűzveszéllyel járó munka végzéséhez
(alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez)

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat , valamint a
..... év hó napján tartott helyszíni szemle alapján
engedélyt adok /cég megnevezése/

nevű dolgozójának az alábbiakban felsorolt tűzvédelmi előírások betartása mellett
tűzveszéllyel járó tevékenység folytatásához.

Szakvizsga- bizonyítvány száma:

A tevékenység helye, időpontja és leírása:

.....
.....
1. Hegesztést, lángvágást csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező, a tűzvédelmi előírásokra
kioktatott és vizsgázott személy végezhet, kifogástalan állapotban lévő berendezéssel,
munkaeszközzel.

2. Tűzveszélyes tevékenységet tilos minden olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást
okozhat, mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

3. További külön rendelkezések:

.....
.....
.....
.....

4. A munkahelyen db tűzoltó készüléket, liter vizet, stb. kell készenlétben tartani.

5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami
tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak és a vezetőnek jelenteni kell.

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

..... év hó nap

.....

munkát végző

.....

engedélyező

Megjegyzés: A külső cég által eszközölt tűzveszélyes tevékenység esetén az engedélyt a létesítmény vezetőjének, illetve megbízottjának (tűzvédelmi megbízott) láttamoznia kell, a helyi viszonyoknak megfelelően azt további kiegészítésekkel láthatja el.

Az előbbi engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:

.....

.....

.....

.....

A kiegészítésben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért, végrehajtásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

..... év hó nap

.....

kiegészítő engedélyt kiállító

.....

munkát végző (vezető, tűzvédelmi mb.)

3. sz. melléklet

ELLENŐRZÉS IDŐPONTJA: ÉV									
A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK				AZ ELLENŐRZÉS IDŐPONTJA (NEGYEDÉV)					
SOR- SZÁMA	KÉSZENLÉTI HELYE	TÍPUSA POR/ CO ²	GYÁRI SZÁMA	GYÁRTÁSI ÉV	I.	II.	III.	IV.	JAVÍTÁS
									MEGJEGYZÉS hologrammos címke száma vagy oltásteljesítmény
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.																				

Tűzriadó Terv

A Tűzriadó Terv a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendelet alapján készült.

A létesítmény Tűzriadó Tervét az alábbiak szerint határozom meg (aminek gyakorlása minimum évente egy alkalommal kötelező, eredményét írásban rögzíteni kell).

A Tűzriadó Terv egy példányát a létesítmény intézmény-vezetői irodájában a dolgozók, illetve a területet használó személyek által elérhető helyen kell tárolni.

A Tűzriadó Terv vonatkozó részei, értelemszerűen alkalmazható katasztrófahelyzetben és bombafenyvegetés esetén is.

Tűzjelzése és végrehajtandó feladatok

1. Munkaidő alatt

Tűz esetén ill. rendkívüli eseménykor az alábbi feladatok maradéktalan végrehajtása szükséges.

1.1. Tűzjelzés:

- Az intézmény területén tüzet észlelő személy azonnal köteles:

a Szaggatott csengetéssel, vagy tűzlármával

a tűz keletkezéséről jelzést adni, értesíteni az épületben tartózkodókat.

- Ezt követően a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon jelentést kell adni (az eloltott tűzről is!) a működési terület szerinti Tűzoltó-parancsnokságnak az alábbi adatokról:

1.1.1 A tűz pontos helye, létesítmény címe (megye, település, utca, házszám, emelet/pince)

1.1.2 Mi ég, mi van veszélyeztetve

1.1.3 Emberi élet van-e veszélyeztetve

1.1.4 A tüzesetet bejelentő neve, telefonszáma

Egyéb értesíthető szervek:	Rendőrség hívószáma	107 (112)
	Mentők hívószáma	104 (112)

1.2. A tűzjelzést követően meg kell kezdeni a tűz oltását, az életmentés szempontjait elsődlegesen figyelembe véve.

1.3. A létesítmény közmű betáplálását, energia ellátó rendszerét fő-elzárókkal le kell válasszani. Biztosítani kell a hivatásos tűzoltók számára a tűzivíz hálózathoz, tűzvédelmi eszközökhöz hozzáférési lehetőséget, a közlekedési-, tűzoltási utakat, területeket pedig szabadon kell hagyni.

1.4. Helyiséget a legközelebbi vészkijáraton, ajtón, az épületeket tartózkodási hely szerinti legközelebbi vészkijáratok egyikén kell elhagyni, majd kijelölt gyülekezési pontra kell eljutni.

1.5. A kijelölt gyülekezési pont: **a Gimnázium előtti és mögötti kertben, található.** (Jelölve)

1.6. Gyülekezési ponton létszám ellenőrzést kell tartani, fel kell mérni, hogy mindenki kiért-e az épületből. Amennyiben hiányzik valaki, arról tájékoztatni kell az oltás vezetőjét, valamint az épületen belüli utolsó ismert tartózkodási helyéről.

1.7. Addig a gyülekező helyen kell maradni, míg oltás vezetője ellentétes utasítást nem ad közvetlenül vagy közvetetten.

2. Éjjel, munkaszüneti napokon

2.1. Tűz esetén ill. rendkívüli eseménykor a tűzet észlelő személy tűzjelzési feladatai megegyeznek az 1.1. pontban leírtakkal.

2.2. Továbbá értesíteni köteles telefonon, vagy az első érkező személlyel személyesen.

Igazgató: Sipos Tibor: 436 70 330 5441

Szolgáltató: Végh Ferenc: 0620/9509-044

Általános rendelkezések

A keletkezett tűz oltásának irányítója az intézmény vezetője (igazgató), távollétében megbízott helyettese (tűzoltó egységek kiérkezéséig!). Munkakörönként, beosztásonként alábbi feladatokat kell teljesíteni vészhelyzet esetén:

Intézmény-vezető ill. az őt helyettesítő személy feladatai:

- Tekintélyével segítse elő a kiürítés gyors és biztonságos lebonyolítását!
- Gyűjtsön adatokat a kialakult helyzettel kapcsolatban, és azokat továbbítsa a tűzoltás vezetőjének vagy kárhely parancsnokának!
- Szervezze meg a közművek elzárását, illetve kikapcsolását (tűzvédelmi főkapcsoló vagy szakaszoló elektromos főkapcsolók, víz, gáz)!
- Szervezze meg, hogy az épületei tűzoltó gépjárművekkel a lehető legjobban megközelíthetőek legyenek!
- Koordinálja a dolgozók tevékenységét a tűzoltóság megérkezéséig.
- Ellenőrizze a kiadott feladatok végrehajtását!
- Tájékoztassa helyszínrre érkező hivatásos tűzoltó egységek parancsnokát a kialakult helyzetről és az esetlegesen kialakult életveszély lehetőségéről!
- Helyismeretével és szaktudásával segítse elő a tűzoltás vezetőjének vagy a kárhely parancsnokának munkáját és hajtsa végre az általa számára kijelölt feladatokat!

Karbantartó feladatai:

- Riasztás esetén a tűzvédelmi főkapcsoló vagy az elektromos főkapcsolók használatával áramtalanítson, illetve a gázfőelzárók segítségével a gázbetáplálás azonnali elzárása.

Pedagógus feladatai:

- Riasztás esetén azonnal kezdje meg a rábízott diákok kiürítését, menekítést
- Kiürítés során tartsa össze a csoportot, irányítsa a menekülésüket, vezesse ki őket az épületből.
- Épületből kijuta irányítsa a tanulókat a gyülekezési helyre, ott tartson létszám ellenőrzést.
- Létszám ellenőrzés eredményéről tájékoztassa az igazgatót/intézmény-vezetőt vagy helyettesét.
- Gyülekezési ponton is tartsa egyben a rábízott tanulókat, várja meg az oltásvezető utasításait.
-

Tanulók:

- Riasztás esetén követni a pedagógusok utasítását.
- Rendezeten elhagyni a helyiséget, épületet.
- Kijelölt gyülekezési pontra eljutni, ott betartani az utasításokat.

2.2. A hivatásos tűzoltóság megérkezésekor a tűzoltóságnak irányítását a kikergetett tűzoltók parancsnoka veszi át.

2.3. A tűz oltását az állampolgárok kötelesek ellenszolgáltatás nélkül

- közvetlen részvételükkel
- járműveik, eszközeik, felszereléseiket rendelkezésre bocsátani
- adatok közlésével elősegíteni.


3. A létesítmény fő „veszélyforrásai”:

Tanulók, diákok.

Kémiai vegyszerek

Elektromos zárlat.

Celldömölk, 2020. február 14.



Sipos Tibor

igazgató (intézmény-vezető)

A TVSZ-ot készítette: Végh Ferenc
Celldömölk, 2020. szeptember 30.

Visszatérő feladatok, határidők

Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

A TVSZ- ot készítette: Végh Ferenc
Celldömölk, 2020. szeptember 30.

tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzgátló lezárások	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzgátló nyílászárók	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzgátló záróelemek	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
hő és füst elleni védelem megoldásai	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűlnyomások füstmentes lépcsőház, tűlnyomások előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)	-	-	használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	-	-
biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)						
2) Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása						

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Tűzvédelmi Szabályzat és mellékleteinek kötelező alkalmazását

2020. szeptember 01- ei

hatállyal elrendelem. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kiadás napjáig érvényes valamennyi tűzvédelemmel kapcsolatos szabályzat, utasítás, rendelkezés, intézkedés.

Jelen Szabályzatban elrendeltek végrehajtásához szükséges személyi, anyagi feltételeket az igazgató illetve a tagintézmény-vezető saját hatáskörén belül biztosítja.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályokban, szabványokban foglalt tűzvédelmi előírások az irányadók.


A Szabályzatban meghatározott előírások, mint feladatokat és magatartási szabályokat érintő kötelezettségek - beosztásra való tekintet nélkül - mindenkire nézve kötelezőek, a Szabályzat előírásainak végrehajtásáért, betartásáért minden dolgozó felelős.

A Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása munkahelyi fegyelmi, továbbá szabálysértési, vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A Szabályzatot tűzvédelmi oktatás keretében az iskola dolgozóival, a létesítményben tartózkodókkal ismertetni kell.

A Szabályzatot legalább 5 évenként vagy jogszabály változás esetén felül kell vizsgálni, szükség szerint átdolgozni, illetve módosítani kell azt. A módosítás elkészítése, kiadása, stb. a Szabályzat kiadójának a feladata.

Kelt: Celldömölk, 2020. augusztus 30.

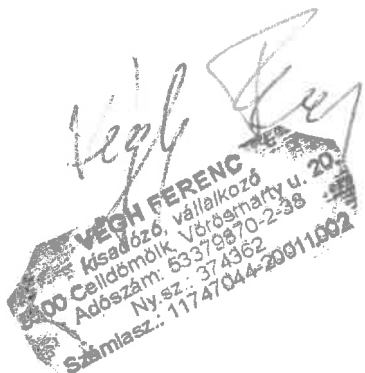

.....
Sipos Tibor
igazgató (intézmény-vezető)